



Факс

Фирма:	Норильский филиал ООО «Институт Гипроникель» Главному инженеру Г-ну Сосновскому В.В.	Дата: 27.06.19	Количество стр.:14
		Служба: Руководство	
		ФИО: Шевела К.А.	
		Телефон: +7 34271-621 00	
Тел.:	+7 3919 258202; 258641	Телефакс: +7 34271-621 13	
Факс:	+7 3919 258642	E-mail: knaufkungur@knauf.ru	

Исходящий: № 0216
предоставление документов

В соответствии с Вашим запросом исх.№ 02-32/2935 от 26.06.19 направляем следующие документы:

- протокол испытаний № 1503-0165 ДА от 18.03.15 – 1 экз. на 2 л.;
- протокол испытаний № 1503-0165/1 ДА от 18.03.15 – 1 экз. на 2 л.;
- протокол испытаний № 1503-0165/2 ДА от 18.03.15 – 1 экз. на 2 л.;
- протокол испытаний № 1503-0165/3 ДА от 18.03.15 – 1 экз. на 2 л.;
- протокол лабораторных испытаний № 760-763 от 27.02.15 – 1 экз. на 5 л.;

С уважением,
Шевела К.А.

Генеральный директор
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»

по поручению
Трофимова О.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1503-0165 ДА от 18.03.2015г.

Заявитель, адрес: ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле
Наименование продукции:

Гипсовая строительная плита ГСП типа А.

Область применения: для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий для всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических и дошкольных учреждений.

Изготовитель, адрес:

ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения: -

Нормативная документация на продукцию:

ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009)

Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, п.3, Раздел II), МУ 2.1.2.1829-04 «Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерения: Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №1045, св-во о поверке до 20.02.2016; Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №4419, св-во о поверке до 13.02.2016г.; Газовый хроматограф «Кристалл -5000.2» зав. № 352463, св-во о поверке до 22.09.2015г.; Анализатор жидкости «Флюорат-02-1», зав. №1264, св-во о поверке № АА2166340 до 17.07.2015г.; Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃», зав. № 0695, св-во о поверке № СП 0748444 до 05.11.2015г.; Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке № 10130/14-Э до 18.12.2015г.; Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД», св-во о поверке № АА32236/03-02723 до 27.06.2015г. Геометрия: Сосуд Маринелли объемом 1 л.

Образец поступил в ИЛЦ: 16 февраля 2015г.

Код образцов: Ф1615165;

Испытания проведены на типовом образце – фрагмент гипсовой строительной плиты ГСП типа А

Результаты испытаний:

Таблица 1

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$; воздухообмен 0,5; температура $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$; экспозиция 48 часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	$0,004 \pm 0,001$	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	$<0,001$	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м ³	$<0,005$	0,01	МР 01.022-07
Метиловый спирт	мг/м ³	$<0,25$	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	$0,02 \pm 0,01$	0,04	Инстр. к прибору
Толуол	мг/м ³	$<0,005$	0,3	МР 01.023-07
Напряженность электростатического поля	кВ/м	$3,6 \pm 0,5$	не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2

Радиологические исследования				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
A _{PA-226}	Бк/кг	6 ± 4	370	ГОСТ 30108-94
A _{TH-232}	Бк/кг	0 ± 4		
A _{K-40}	Бк/кг	0 ± 33		
A _{эфф}	Бк/кг	6 ± 7		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3., раздел 11.

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова

Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель
Испытательного лабораторного
центра

Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью переписан без письменного разрешения ИЛЦ.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1503-0165/1 ДА от 18.03.2015г.

Заявитель, адрес: ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле
Наименование продукции:

Гипсовая строительная плита влагостойкая ГСП типа Н2.

Область применения: для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий для всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических и дошкольных учреждений.

Изготовитель, адрес:
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения: -

Нормативная документация на продукцию:
ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009)

Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, п.3), МУ 2.1.2.1829-04 «Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерения: Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №1045, св-во о поверке до 20.02.2016; Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №4419, св-во о поверке до 13.02.2016г.; Газовый хроматограф «Кристалл -5000.2» зав. № 352463, св-во о поверке до 22.09.2015г.; Анализатор жидкости «Флюорат-02-1», зав. №1264, св-во о поверке № AA2166340 до 17.07.2015г.; Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃», зав. № 0695, св-во о поверке № СП 0748444 до 05.11.2015г.; Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке № 10130/14-Э до 18.12.2015г.;

Образец поступил в ИЛЦ: 16 февраля 2015г.

Код образцов: Ф1615165/1;

Испытания проведены на типовом образце— фрагмент гипсовой строительной плиты влагостойкой ГСП типа Н2.

Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м ² /м ³ ; воздухообмен 0,5; температура (20±2)°С; экспозиция 48 часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	0,0068±0,0017	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Метиловый спирт	мг/м ³	<0,25	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	<0,01	0,04	Инстр. к прибору
Толуол	мг/м ³	<0,005	0,3	МР 01.023-07
Напряженность электростатического поля	кВ/м	10,1±1,5	не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3.

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова

Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель
Испытательного лабораторного
центра

Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»**

(ФГБНУ НЦЗД)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1503-0165/2 ДА от 18.03.2015г.**

Заявитель, адрес: ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Наименование продукции:

Гипсовая строительная плита заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени ГСП типа DF.

Область применения: для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий для всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических и дошкольных учреждений.

Изготовитель, адрес:

ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения: -

Нормативная документация на продукцию:

ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009)

Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, п.3), МУ 2.1.2.1829-04 «Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерения: Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №1045, св-во о поверке до 20.02.2016; Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №4419, св-во о поверке до 13.02.2016г.; Газовый хроматограф «Кристалл -5000.2» зав. № 352463, св-во о поверке до 22.09.2015г.; Анализатор жидкости «Флюорат-02-1», зав. №1264, св-во о поверке № АА2166340 до 17.07.2015г.; Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃», зав. № 0695, св-во о поверке № СП 0748444 до 05.11.2015г.; Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке № 10130/14-Э до 18.12.2015г.;

Образец поступил в ИЛЦ: 16 февраля 2015г.

Код образцов: Ф1615165/2;

Испытания проведены на типовом образце – фрагмент гипсовой строительной плиты заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени ГСП типа DF.

Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м ² /м ³ ; воздухообмен 0,5; температура (20±2) ⁰ С; экспозиция 48 часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	0,0078±0,0020	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Метиловый спирт	мг/м ³	<0,25	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	0,03±0,01	0,04	Инстр. к прибору
Толуол	мг/м ³	<0,005	0,3	МР 01.023-07
Напряженность электростатического поля	кВ/м	4,4±0,7	не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3.

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова

Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель
Испытательного лабораторного
центра

Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»**

(ФГБНУ НЦЗД)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1503-0165/3 ДА от 18.03.2015г.**

Заявитель, адрес: ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Наименование продукции:

Гипсовая строительная плита влагостойкая заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени ГСП типа DFH2;

Область применения: для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий для всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических и дошкольных учреждений.

Изготовитель, адрес:

ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»,
617472 РФ, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения: -

Нормативная документация на продукцию:

ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009)

Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, п.3), МУ 2.1.2.1829-04 «Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерения: Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №1045, св-во о поверке до 20.02.2016; Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №4419, св-во о поверке до 13.02.2016г.;

Газовый хроматограф «Кристалл -5000.2» зав. № 352463, св-во о поверке до 22.09.2015г.;

Анализатор жидкости «Флюорат-02-1», зав. №1264, св-во о поверке № AA2166340 до 17.07.2015г.;

Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃», зав. № 0695, св-во о поверке № СП 0748444 до 05.11.2015г.;

Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке № 10130/14-Э до 18.12.2015г.;

Образец поступил в ИЛЦ: 16 февраля 2015г.

Код образцов: Ф1615165/3;

Испытания проведены на типовом образце— фрагмент гипсовой строительной плиты влагостойкой заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени ГСП типа DFH2.

Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м ² /м ³ ; воздухообмен 0,5; температура (20±2)°С; экспозиция 48 часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	0,008±0,002	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Метиловый спирт	мг/м ³	<0,25	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	<0,01	0,04	Инстр. к прибору
Толуол	мг/м ³	<0,005	0,3	МР 01.023-07
Напряженность электростатического поля	кВ/м	11,2±1,7	не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3.

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова


Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель

Испытательного лабораторного центра

Л.М. Текшева

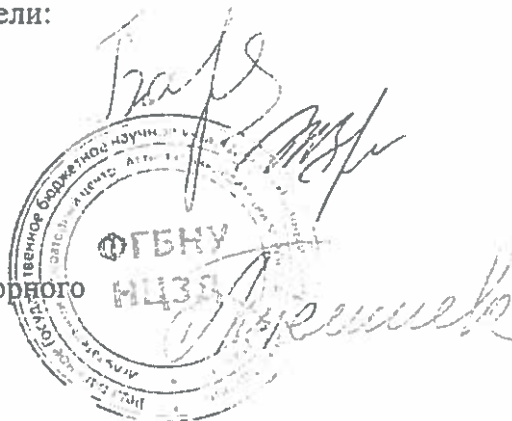

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ***

№ **760-763** от **27** февраля **2015 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)
**Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Научный Центр
Здоровья Детей» (ФГБНУ НЦЗД) Испытательный Лабораторный Центр**

2. Юридический адрес
105064, г. Москва, Малый Казённый пер., д. 5

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, место отбора:
**Гипсовая строительная плита: проба №1 Ф1615165, проба №2 Ф1615165/1,
проба №3 Ф1615165/2, проба №4 Ф1615165/3**

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна
--

5. Время и дата отбора: в -- часов -- минут **24** февраля **2015 г.**

Эксперт по гигиенической оценке образца (пробы)
продукции:

ФИО

Условия доставки: **Автотранспорт**

Доставлен в ИЛЦ: в **15** часов **00** минут, **24** февраля **2015 г.**

6. Дополнительные сведения: **Отбор проб произведен заказчиком.
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.**

7. НД на продукцию: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6,
п.3, пп.3.6**

8. НД регламентирующие
объемы лабораторных
исследований и их
оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6,
п.3, пп.3.6**

Код образца (пробы): **01 15 760-763 Э**

Общее количество страниц:

5

Страница 1

* Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:											
Наименование проб Гипсовая строительная плита: проба № 1 Ф1615165											
Пробы поступили 15 00 минут 24 02 2015 года											
Код проб 01 15 760 Э Задание в лабораторию № 274											
Регистрационный № 10с в журнале № 760 протокола исследований											
НД на методы исследований МУ 2.1.2.1829-04 Методические указания МИНЗДРАВ РОССИИ Москва 2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»											

Нормативы качества	Определяемые показатели			
	Enterobacteriaceae на 50 см.2	Staphylococcus aureus на 50 см.2	Pseudomonas aeruginosa на 50 см.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) не более 1×10^3 КОЕ/см ²
	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Плесневые грибы и дрожжи не более 1×10^2 КОЕ/см ²

Результат исследования			
№ рег.	Наименование образца	Не обнаружены	Не обнаружены
10с	Гипсовая строительная плита: проба № 1 Ф1615165	Не обнаружены	0

Дата окончания исследований
27.02.2015

Врач – бактериолог:

Поликарпова А.А.

Заведующий лабораторией:

И.В.Былкова.

Общее количество страниц:

Стр.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:											
Наименование проб											
Гипсовая строительная плита: проба № 2 Ф1615165/1											
Пробы поступили											
Код проб		01	15	00	минут	24	02	2015 года	Задание в лабораторию №		
						761	Э		274		
Регистрационный №											
11с		в журнале				№		761	протокола исследований		
ИД на методы исследований МУ 2.1.2.1829-04 Методические указания МИНЗДРАВ РОССИИ Москва 2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»											

Нормативы качества	Определяемые показатели			
	Enterobacteriaceae на 50 см.2	Staphylococcus aureus на 50 см.2	Pseudomonas aeruginosa на 50 см.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФАнМ) не более 1х 10 ³ КОЕ/см ²
	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Плесневые грибы и дрожжи не более 1х 10 ² КОЕ/см ²

№ рег.	Код образца	Наименование образца	Результат исследования		
			Не обнаружены	Не обнаружены	0
11с	0115761 Э	Гипсовая строительная плита: проба № 2 Ф1615165/1	Не обнаружены	Не обнаружены	0

Дата окончания исследований
27.02.2015

Врач – бактериолог:

Поликарпова А.А.

Заведующий лабораторией:

И.В.Быкова.

Общее количество страниц:

Стр.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:											
Наименование проб											
Гипсовая строительная плита: проба № 3 Ф1615165/2											
Пробы поступили											
Код проб		01	15	00	минут	24	02	2015 года			
				762	Э			Задание в лабораторию №		274	
Регистрационный №											
12с		в журнале		№	762	протокола исследований					
НД на методы исследований МУ 2.1.2.1829-04 Методические указания МИНЗДРАВ РОССИИ Москва 2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»											

Нормативы качества	Определяемые показатели			
	Enterobacteriaceae на 50 см.2	Staphylococcus aureus на 50 см.2	Pseudomonas aeruginosa на 50 см.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФААМ) не более 1×10^3 КОЕ/см ²
	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	не более 1×10^2 КОЕ/см ²

Результат исследования			
№ рег.	Код образца	Наименование образца	
12с	0115762 Э	Гипсовая строительная плита: проба № 3 Ф1615165/2	0

Дата окончания исследований
27.02.2015

Врач – бактериолог:

Полякарпова А.А.

Заведующий лабораторией:

И.В.Быкова.

Общее количество страниц:

Стр.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:											
Наименование проб											
Гипсовая строительная плита: проба № 4 Ф1615165/3											
Пробы поступили											
Код проб		01		15		00 минут		24		02 2015 года	
Задание в лабораторию №		274									
Регистрационный №											
13с		в журнале		№		763		протокола исследований			
НД на методы исследований МУ 2.1.2.1829-04 Методические указания МИНЗДРАВ РОССИИ Москва 2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»											

Нормативы качества	Определяемые показатели			
	Enterobacteriaceae на 50 см.2	Staphylococcus aureus на 50 см.2	Pseudomonas aeruginosa на 50 см.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФАФМ) не более 1×10^3 КОЕ/см ²
	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Плесневые грибы и дрожжи не более 1×10^2 КОЕ/см ²

Результат исследования				
№ рег.	Код образца	Наименование образца	Результат исследования	Результат исследования
13с	0115763 Э	Гипсовая строительная плита: проба № 4 Ф1615165/3	Не обнаружены	0

Дата окончания исследований
27.02.2015

Врач – бактериолог:

Поликарпова А.А.

Заведующий лабораторией:

И.В.Быкова.

Общее количество страниц:

Стр.

5